




Warmwasserspeicher wandhängend für Gas-Wandheizgeräte ecoTEC exclusive ../1-7

uniSTOR VIH Q 75/2 B

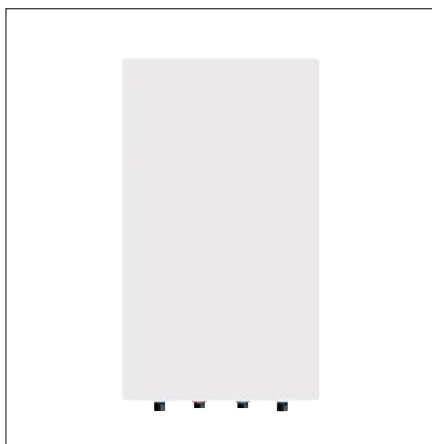

Besondere Merkmale

- Technik und Design abgestimmt auf ecoTEC exclusive ../CS/1-7 I
- Wandhängender, indirekt beheizter Warmwasserspeicher aus Stahl
- Installation neben oder unter einem ecoTEC exclusive möglich
- Passende Anschluss-Verrohrungen als Zubehör erhältlich

Ausstattung


- Warmwasserspeicher mit hochwertiger Emaillierung
- Magnesium-Schutzanode
- Pulverbeschichtete Ummantelung (weiß)
- Hochwertige PU Schaum-Wärmedämmung, FCKW-frei
- Rohrwärmetauscher, innenliegend
- Entleerungsventil
- Fremdstromanode (Bestell-Nr. 302042) als Zubehör erhältlich

Bezeichnung		VIH Q 75/2 B
Bestell-Nr.		0010025313
Technische Daten		
Speichernenninhalt	l	68
Heizungswasserinhalt	l	3,5
Energieeffizienzklasse des Speichers		B
Zul. Betriebsüberdruck warmwasserseitig	bar	10
Zul. Betriebsüberdruck heizungsseitig	bar	10
Max. zul. Warmwassertemperatur	°C	85
Max. zul. Heizungswassertemperatur	°C	110
Bereitschaftsenergieverbrauch	kWh/24h	0,9
Warmwasser-Ausgangsleistung (DIN 4708)	l/10 min	133
Warmwasser-Dauerleistung (DIN 4708)	l/h (kW)	411 (16,7 kW)
Leistungskennzahl		1
Vor- und Rücklaufanschluss		R 3/4
Kaltwasseranschluss		R 3/4
Warmwasseranschluss		R 3/4
Speicherabmessungen		
Höhe	mm	720
Breite	mm	440
Tiefe	mm	440
Gewicht (leer) ca.	kg	52
Gewicht (gefüllt) ca.	kg	125




Warmwasserspeicher wandhängend für Gas-Wandheizgeräte ecoTEC exclusive ../1-7

uniSTOR
VIH Q 75/2 B

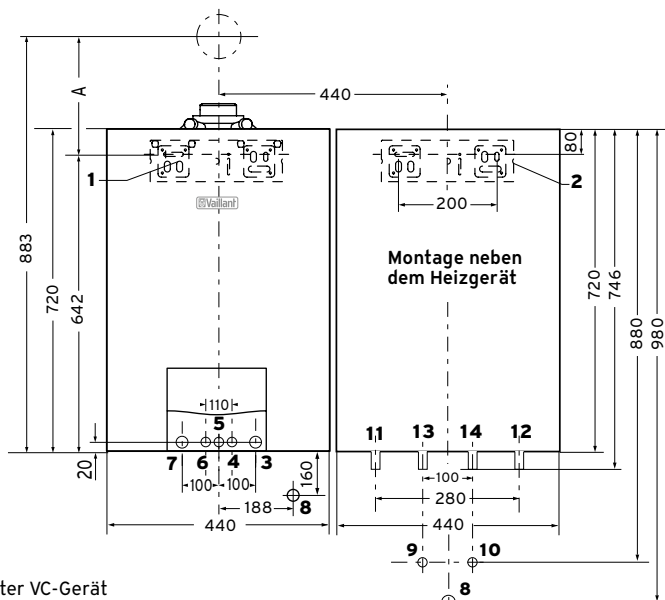

- 1 Gerätehalter VC-Gerät
- 2 Gerätehalter VIH Q 75/2 B
- 3 Heizungsrücklauf VC-Gerät, Rp 3/4
- 4 Speicherrücklauf VC-Gerät
- 5 Gasanschluss Rp 1/2
- 6 Speichervorlauf VC-Gerät
- 7 Heizungsanlauf VC-Gerät, Rp 3/4
- 8 Unterputz Ablaufanschluss, Rp 1
- 9 Unterputz WW-Anschluss, R 1/2
- 10 Unterputz KW-Anschluss, R 1/2
- 11 Speichervorlauf VIH Q 75/2 B, R 3/4
- 12 Speicherrücklauf VIH Q 75/2 B, R 3/4
- 13 Warmwasseranschluss R 3/4
- 14 Kaltwasseranschluss R 3/4
- 15 NTC-Speicherfühler
- 16 Magnesium-Schutzanode
- 17 Entlüftung

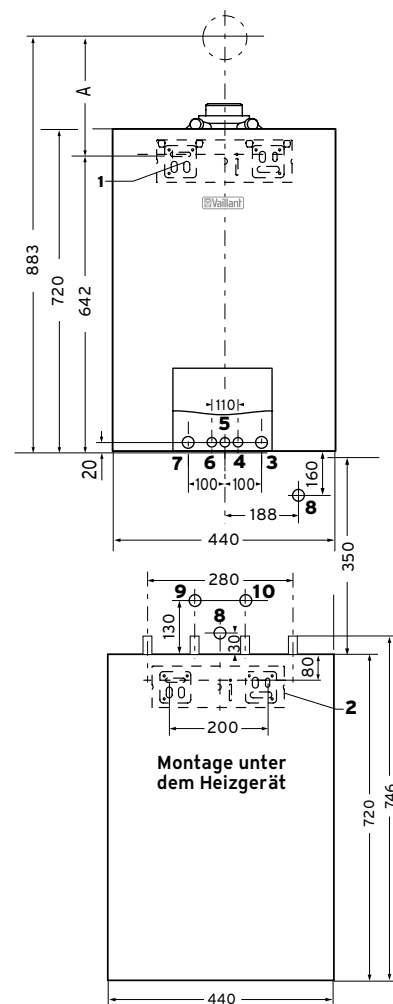

Minimaler Abstand für eine Durchführung durch eine Wand oder in einen Schacht

	A
60/100 mit Bogen 87°, PP	223
60/100 mit Bogen 87° und Revisionsöffnung, PP	223
80/125 mit Bogen 87°, PP	241
80/125 mit Revisions-T-Stück, PP	259

Hinweis:

Bei Installation unter dem Heizgerät ist der flexible Verrohrungssatz Bestell-Nr: 305872 erforderlich.