

S&P TD-250/100 SILENT Rohrventilator, Silent, DN100

Schallgedämmter Rohrventilator TD-250/100 SILENT

- Halbradiale Bauart
- Aerodynamisch und akustisch optimiert
- Schallgedämmte Konstruktion
- Komplett mit Montagekonsole
- Schwingungsdämpfende Dichtungen zwischen Konsole und Motoreinheit
- Außenliegender Klemmenkasten, der Deckel mit Kabelverschraubung ist um 360Grad drehbar
- Ansaug- und Ausblasstutzen NW-100, mit Gummilippendichtung ausgestattet.
- Gehäuse aus PP-Kunststoff
- Laufblad aus ABS-Kunststoff, statisch und dynamisch ausgewuchtet



Für Installations- und Wartungsarbeiten lässt sich die Motoreinheit des Lüfters ohne Demontage der Rohrleitung entnehmen

- Wechselstrommotor, 2-stufig
- Schutzart IP 44
- Wärmeklasse B
- Motorbemessung Dauerbetrieb S1
- Geschlossene Kugellager - wartungsfrei
- Motorschutz durch eingebaute Thermokontakte mit manueller Rückstellung gemäß EN 60335-2-80
- Transformatorisch oder elektronisch drehzahlsteuerbar

Technische Daten:

Volumenstrom: 240/200 m³/h
(freiblasend)

Max. Fördermitteltemperatur -20/40 GradC

Nennspannung: 1ph. 230 V/50Hz

Drehzahl: 2.200/1.850 1/min

Max. Leistungsaufnahme: 24/18 W

Motorstrom: 0,11/0,10 A


Schalldruckp. LPA 3m: 24/19 dB(A)
(Gehäuseabstrahlung)

Gewicht: 5,4 kg


code A

Fabrikat: Soler & Palau GmbH
Typ: TD-250/100 SILENT
Artikel-Nr.: 5211360600

Kennlinien

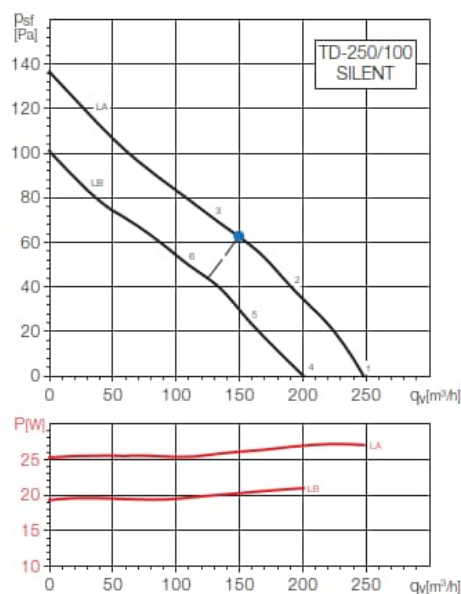

Abmessungen [mm]

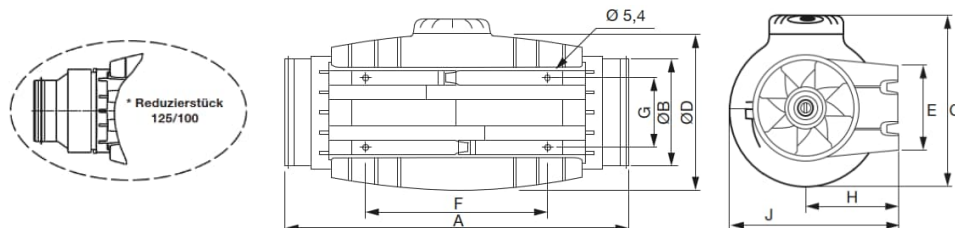

* Gehäuse gleich dem Modell 350/125, jedoch mit Reduzierstück auf NW 100

A	ØB	C	ØD	E	F	G	H
575	97	252	204	100	250	83	121

Zubehör

Stufen-schalter	5-Stufen Transformoren	Drehzahlsteller		Schutzgitter	Rückstau-Klappen	Schall-dämpfer	Verschluss-kappen	Außen-wandgitter	Luftfilterbox mit Filter G4	Luftfilterbox für Filter-Kassette*	Taschenfilter-Kassette	Elektro-Heizregister	Warmwasser-Heizregister
		Aufputz/ Unterputz	Schalt-schrank										
COM-2 REGUL-2	REV-1 B	REB-1 N REB-1 NE	REB-1 S	MRJ-250-350 S	MCA-250 S	FSD-100	PER-100	LG-100	MFL-100	MFL-100F	MFR-100-160 M5 MFR-100-160 F7	MBE-100	MBW-100

*Leergehäuse, Taschenfilter-Kassette MFR M5 / F7 erforderlich